

冷凍空調機器の国内需要統計

2025年2月

一般社団法人日本冷凍空調工業会

一般社団法人日本冷凍空調工業会（JRAIA）統計調査委員会では、冷凍空調機器の 2024 年度出荷見込と、2025 年度出荷見通しを取りまとめましたのでご報告いたします。

冷凍空調業界を取り巻く環境について

2024 年度の我が国の冷凍空調業界を取り巻く環境要因については、賃金と物価の好循環を受けた日銀のマイナス金利解除、日経平均株価の 35 年ぶり最高値更新や、雇用環境の改善など、明るい経済動向を受け緩やかな景気回復傾向も見られましたが、一方で、過度な物価高騰による消費活動の低迷感、物流コストの高騰、円安の影響など、冷凍空調業界にとっても様々なマイナス要因がありました。

そのような中、2024 年度の国内市場動向としては、家庭用・業務用市場ともに多くの製品群で前年を超える出荷台数を見込むこととなりました。家庭用エアコンは夏季の記録的猛暑による効果、業務用エアコンやチリングユニットをはじめとする業務用製品は好調な建設需要や設備投資回復による効果等もあり、前年を上回る出荷台数を達成する見込みです。家庭用ヒートポンプ給湯機は政府による給湯分野におけるヒートポンプ化へ向けた後押しもあり、出荷台数は前年を大きく上回る見込みです。一方、原材料費の高騰や円安影響に伴う製品価格上昇により、いくつかの製品群において上位モデルから普及モデルへの需要シフトといった動きも見られました。

2025 年度の展望としては、冷凍空調業界全体では、近年の温暖化加速による気温上昇、エネルギー費高騰や ZEB・ZEH 化加速による省エネ機器へのシフトといった追い風を受け、家庭用エアコンや業務用エアコンといった主力製品を中心に 2024 年並みの出荷台数が確保できるものと見込んでおります。

冷凍空調機器の国内需要統計(2025年2月)

(一社)日本冷凍空調工業会
統計調査委員会

台数・前年比%

	2024年度見込		2025年度見通し	
	出荷台数	前年比	出荷台数	前年比
① 家庭用エアコン	9,335,359	106.4	9,071,000	97.2
② 家庭用除湿機	547,333	98.5	563,200	102.9
③ 家庭用ヒートポンプ給湯機	667,500	108.2	697,000	104.4
④ 業務用エアコン	839,100	104.1	832,800	99.2
店舗用	641,700	104.5	640,300	99.8
ビル用マルチ	151,100	102.8	146,200	96.8
設備用	46,300	101.9	46,300	100.0
⑤ ガスヒートポンプエアコン(GHP)	26,400	100.0	26,300	99.6
⑥ チリングユニット	13,610	105.8	13,850	101.8
水冷式／30馬力未満	1,700	111.5	1,730	101.8
水冷式／30馬力以上	820	100.5	810	98.8
空冷式／30馬力未満	2,530	107.9	2,550	100.8
空冷式／30馬力以上	8,560	104.7	8,760	102.3
⑦ 吸収式冷凍機	1,380	103.5	1,380	100.0
(総冷凍トン)	225,600	104.4	228,700	101.4
80RT以下	650	101.1	650	100.0
81RT以上	730	105.8	730	100.0
⑧ 遠心式冷凍機	300	105.6	250	83.3
(総冷凍トン)	284,300	108.1	225,200	79.2
600RT未満	130	101.6	110	84.6
600RT以上	170	109.0	140	82.4
⑨ ファンコイルユニット	67,000	100.3	67,000	100.0
⑩ エアハンドリングユニット	15,000	104.1	14,700	98.0
⑪ 全熱交換器	137,300	107.8	129,200	94.1
⑫ 冷凍冷蔵ショーケース(内蔵型)	139,200	102.6	141,400	101.6
⑬ 冷凍冷蔵ショーケース(別置型)	113,900	103.8	115,500	101.4
⑭ 輸送用冷凍冷蔵ユニット	26,800	105.4	27,800	103.7
⑮ コンデンスユニット	63,500	101.0	63,400	99.8
全密閉型	30,400	105.0	30,600	100.7
半密閉型	33,100	97.6	32,800	99.1
⑯ 業務用冷凍冷蔵庫	222,800	102.7	230,300	103.4


① 家庭用エアコンの出荷実績・見通しの推移

年 度	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024見込	2025見通し
家庭用エアコン(台)	8,527,516	9,054,643	9,814,622	9,572,999	10,097,013	9,291,753	9,145,710	8,775,323	9,335,359	9,071,000
前年比(%)	104.4	106.2	108.4	97.5	105.5	92.0	98.4	96.0	106.4	97.2

【単位:台】


家庭用エアコン

【前年比: %】

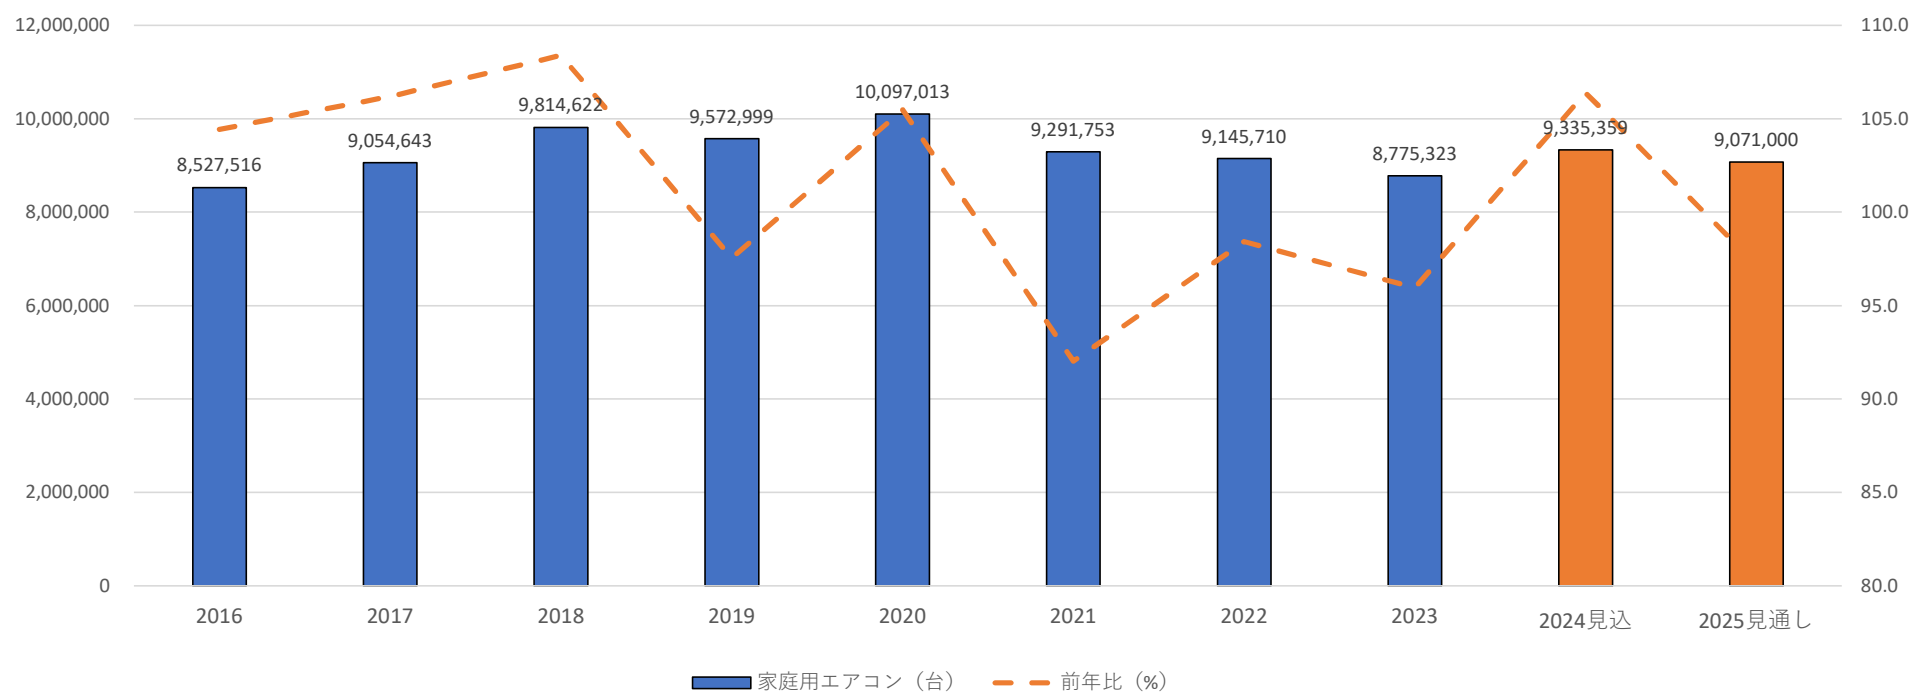

② 家庭用除湿機の出荷実績・見通しの推移

年 度	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024見込	2025見通し
家庭用除湿機(台)	696,444	669,596	651,886	658,571	738,016	750,999	610,753	555,529	547,333	563,200
前年比(%)	103.2	96.1	97.4	101.0	112.1	101.8	81.3	91.0	98.5	102.9

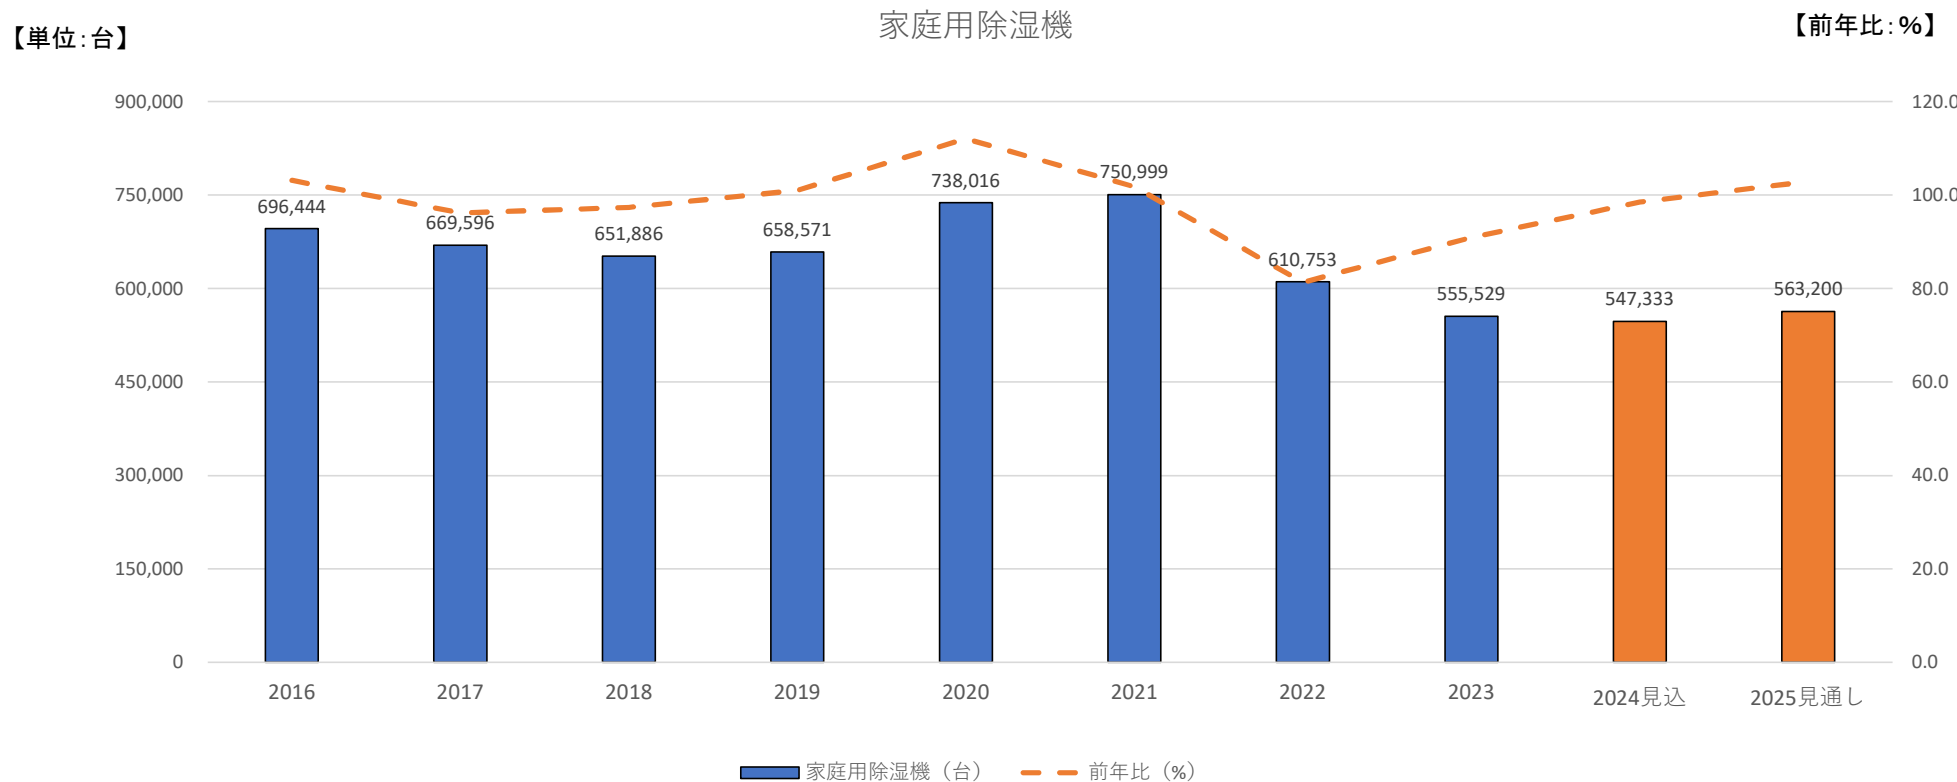


③ 家庭用ヒートポンプ給湯機の出荷実績・見通しの推移

年 度	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024見込	2025見通し
家庭用ヒートポンプ給湯機(台)	424,387	446,745	480,597	523,592	540,001	607,637	704,404	616,814	667,500	697,000
前年比(%)	104.1	105.3	107.6	108.9	103.1	112.5	115.9	87.6	108.2	104.4

【単位:台】

家庭用ヒートポンプ給湯機

【前年比:%】

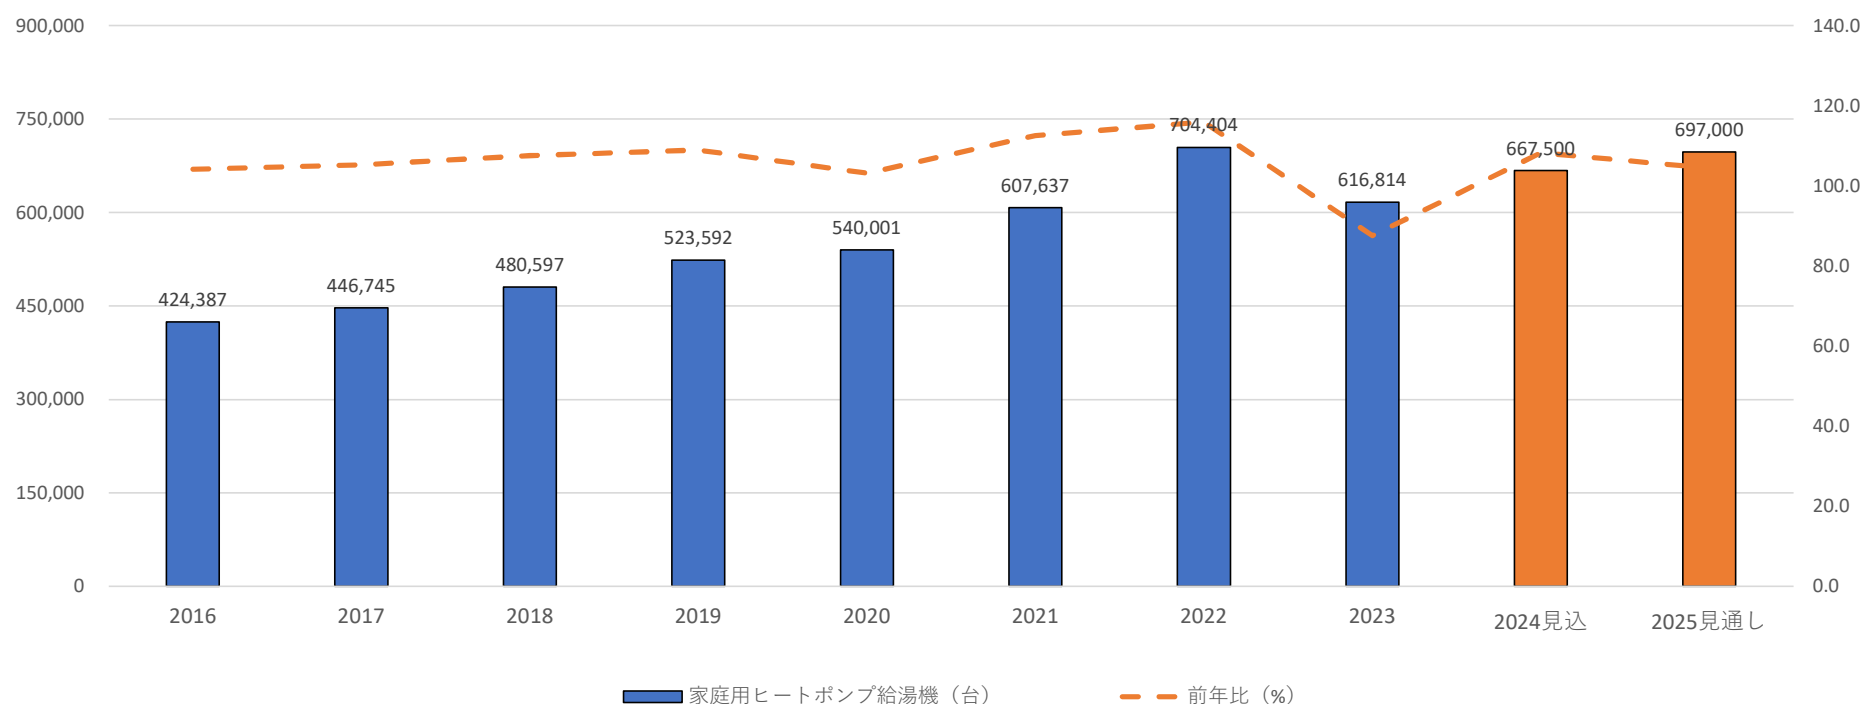


④ 業務用エアコンの出荷実績・見通しの推移

年 度	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024見込	2025見通し
業務用エアコン(台)	793,945	827,061	879,692	950,622	808,772	818,763	823,228	806,195	839,100	832,800
店舗用	612,930	641,422	678,484	737,435	622,264	629,947	630,558	613,788	641,700	640,300
ビル用マルチ	130,734	136,703	146,799	157,878	140,913	144,337	146,609	146,983	151,100	146,200
設備用	50,281	48,936	54,409	55,309	45,595	44,479	46,061	45,424	46,300	46,300
前年比(%)	102.6	104.2	106.4	108.1	85.1	101.2	100.5	97.9	104.1	99.2

【単位:台】

業務用エアコン

【前年比:%】

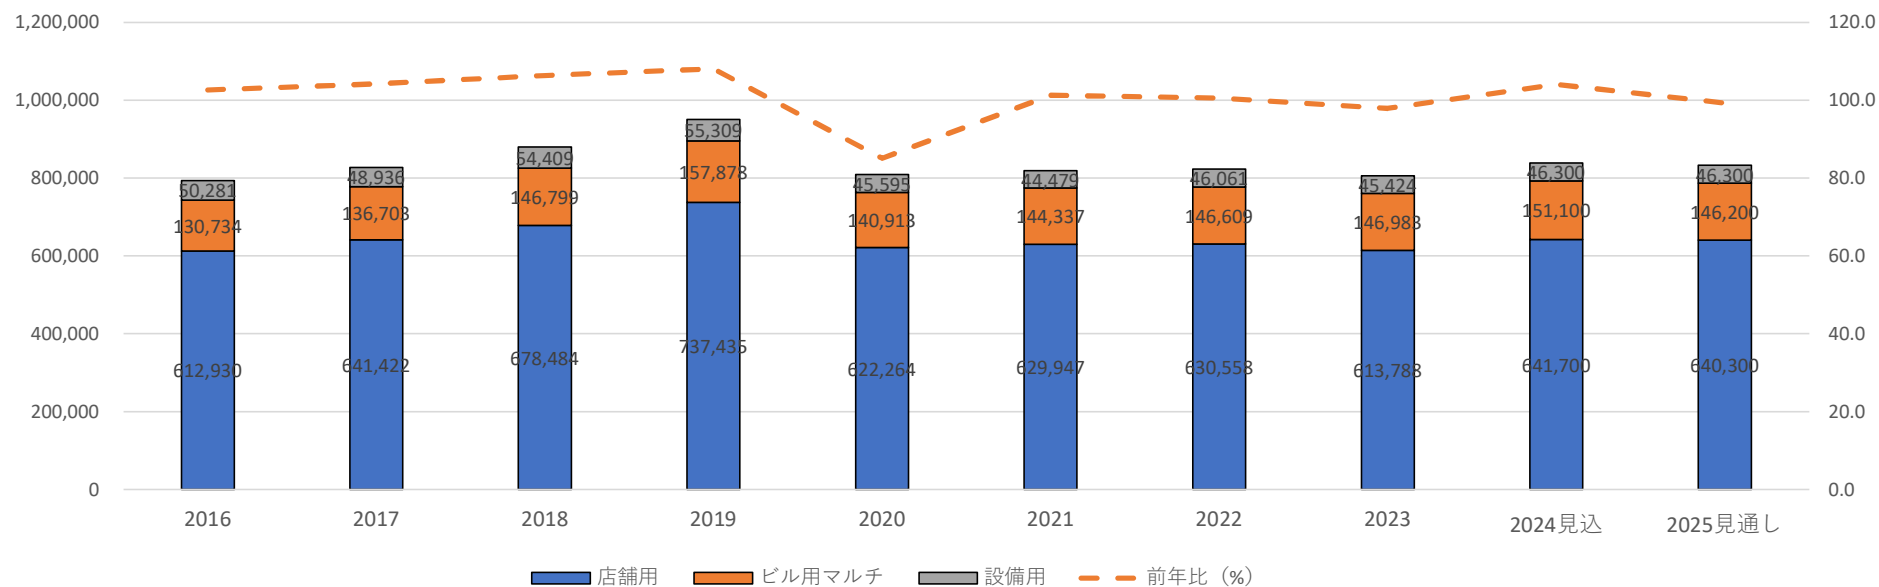


⑤ ガスヒートポンプエアコン(GHP)の出荷実績・見通しの推移

年 度	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024見込	2025見通し
GHP(台)	30,472	28,735	28,748	39,389	28,256	26,805	26,914	26,393	26,400	26,300
前年比(%)	98.1	94.3	100.0	137.0	71.7	94.9	100.4	98.1	100.0	99.6

【単位:台】

ガスヒートポンプエアコン

【前年比:%】

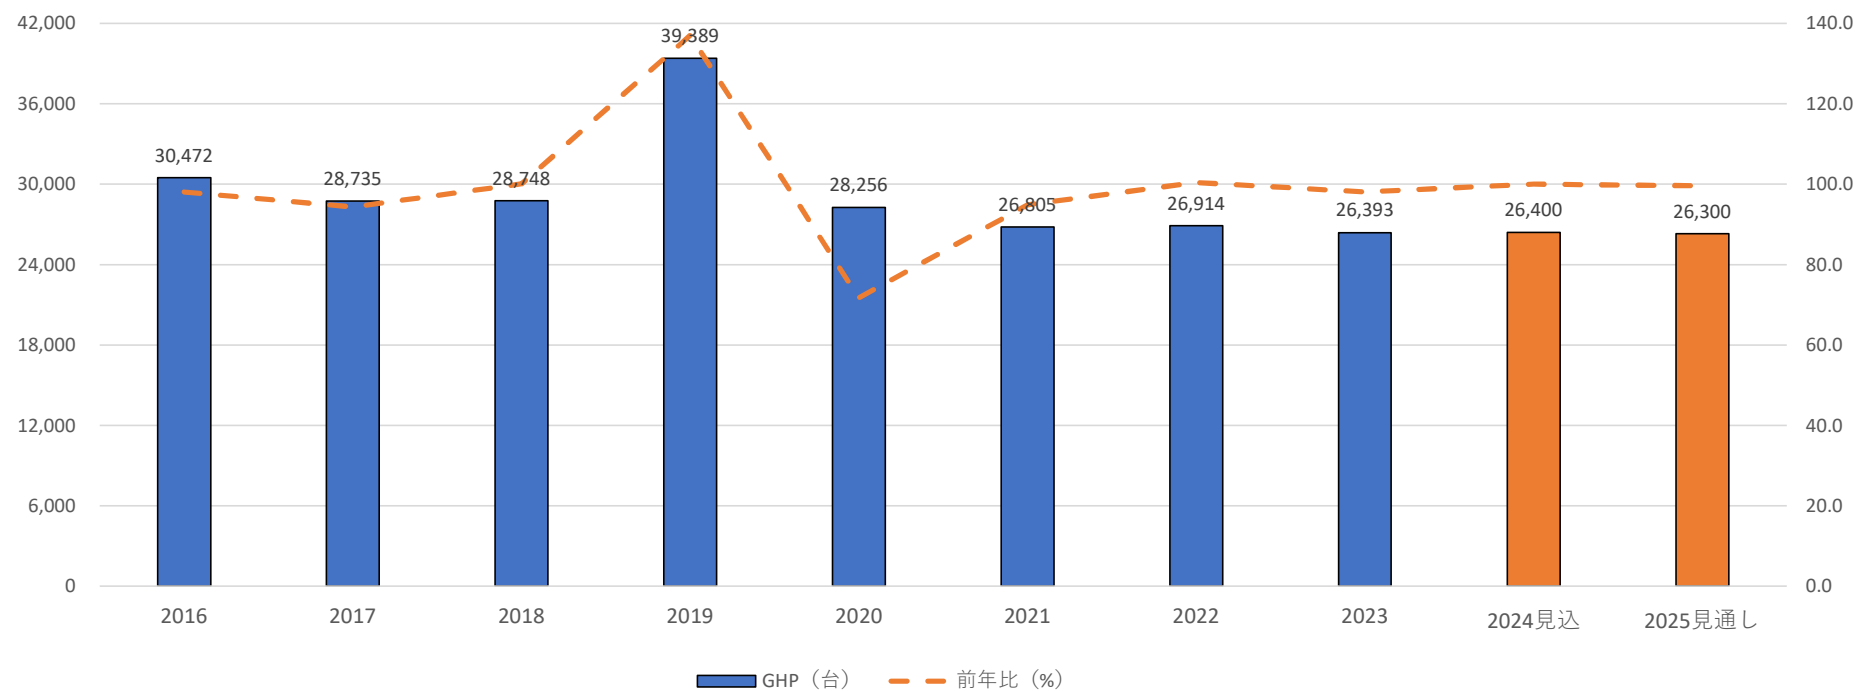


⑥ チリングユニットの出荷実績・見通しの推移

年 度	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024見込	2025見通し
チリングユニット(台)	12,895	13,770	14,478	14,226	12,565	12,957	12,717	12,864	13,610	13,850
水冷式／30馬力未満	1,647	2,059	1,927	1,841	1,627	2,123	1,887	1,524	1,700	1,730
水冷式／30馬力以上	974	1,127	1,078	1,141	889	880	772	816	820	810
空冷式／30馬力未満	3,069	2,983	2,836	2,755	2,366	2,382	2,459	2,345	2,530	2,550
空冷式／30馬力以上	7,205	7,601	8,637	8,489	7,683	7,572	7,599	8,179	8,560	8,760
前年比(%)	103.6	98.8	106.8	105.1	98.3	103.1	98.1	101.2	105.8	101.8

【単位:台】

チリングユニット

【前年比:%】

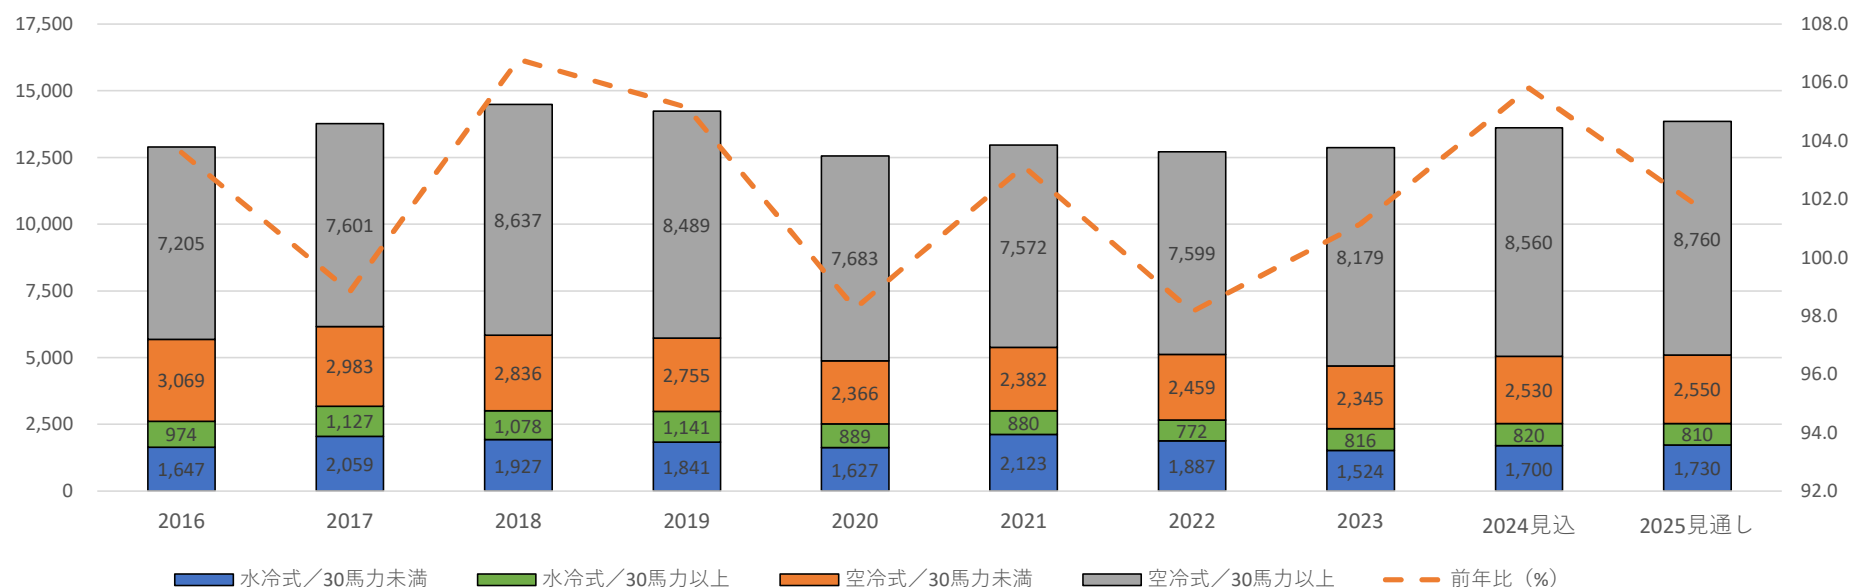


⑦ 吸収式冷凍機の出荷実績・見通しの推移

年 度	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024見込	2025見通し
吸収式冷凍機(台)	1,730	1,503	1,645	1,806	1,479	1,518	1,355	1,333	1,380	1,380
80RT以下	812	694	703	909	722	791	642	643	650	650
81RT以上	918	809	942	897	757	727	713	690	730	730
前年比(%)	106.2	86.9	109.4	109.8	81.9	102.6	89.3	98.4	103.5	100.0
参考:総冷凍トン(RT)	268,255	265,010	292,443	273,335	212,432	229,610	216,209	216,001	225,600	228,700

【単位:台】

吸収式冷凍機

【前年比:%】

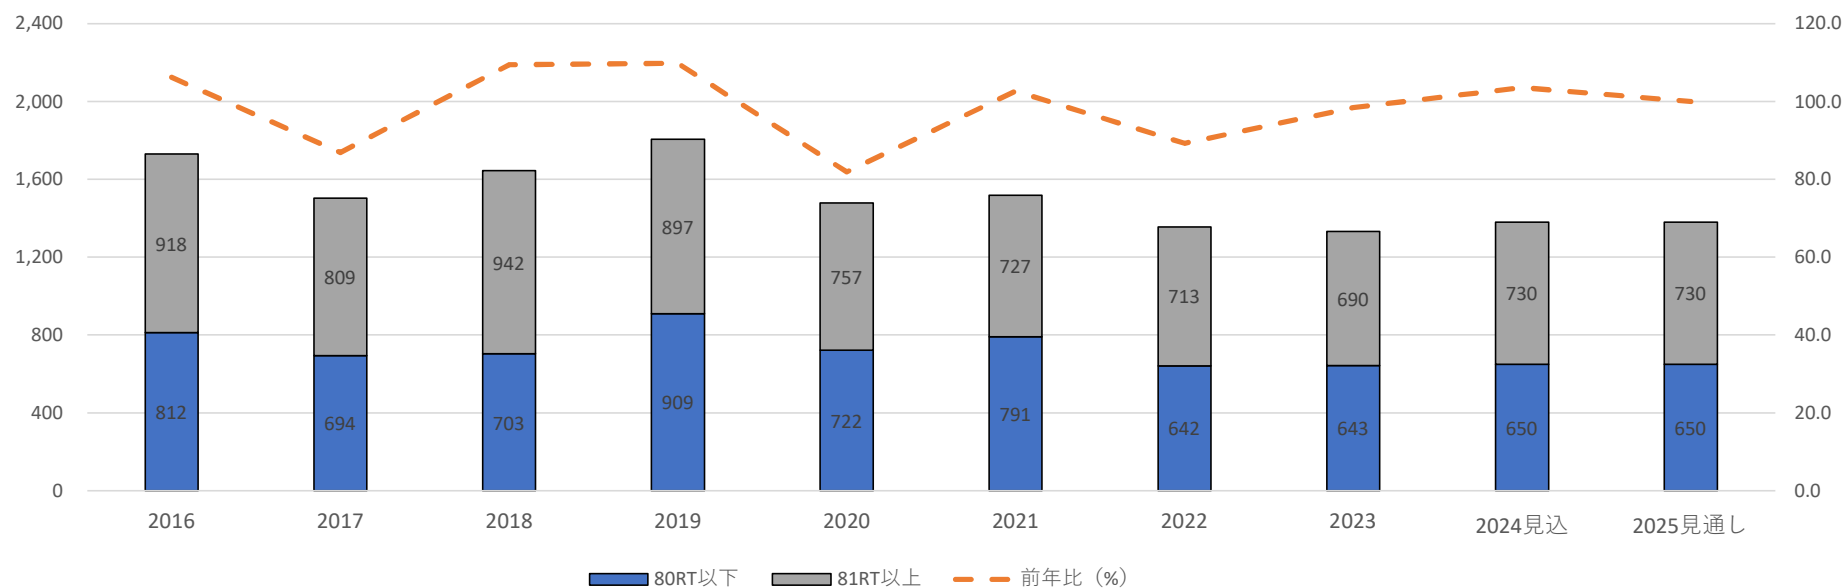


⑧ 遠心式冷凍機の出荷実績・見通しの推移

年 度	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024見込	2025見通し
遠心式冷凍機(台)	268	266	346	276	256	260	282	284	300	250
600RT未満	164	140	162	144	147	134	145	128	130	110
600RT以上	104	126	184	132	109	126	137	156	170	140
前年比(%)	93.1	99.3	130.1	79.8	92.8	101.6	108.5	100.7	105.6	83.3
参考:総冷凍トン(RT)	158,630	188,700	270,978	182,328	186,040	211,062	211,189	263,028	284,300	225,200

【単位:台】

遠心式冷凍機

【前年比:%】

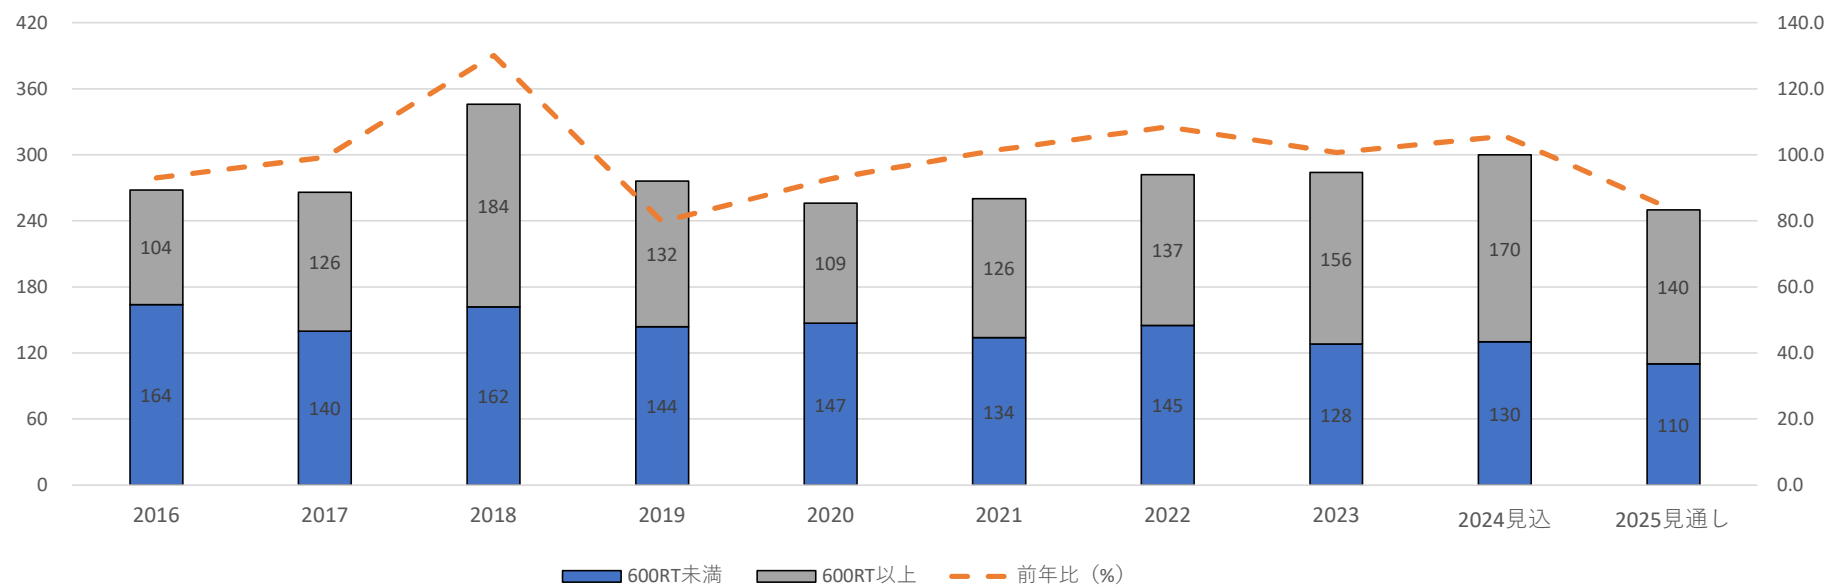


⑨ ファンコイルユニットの出荷実績・見通しの推移

年 度	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024見込	2025見通し
ファンコイルユニット(台)	76,812	75,494	81,127	82,252	61,605	62,333	67,296	66,792	67,000	67,000
前年比(%)	91.1	98.3	107.5	101.4	74.9	101.2	108.0	99.3	100.3	100.0

【単位:台】

ファンコイルユニット

【前年比:%】

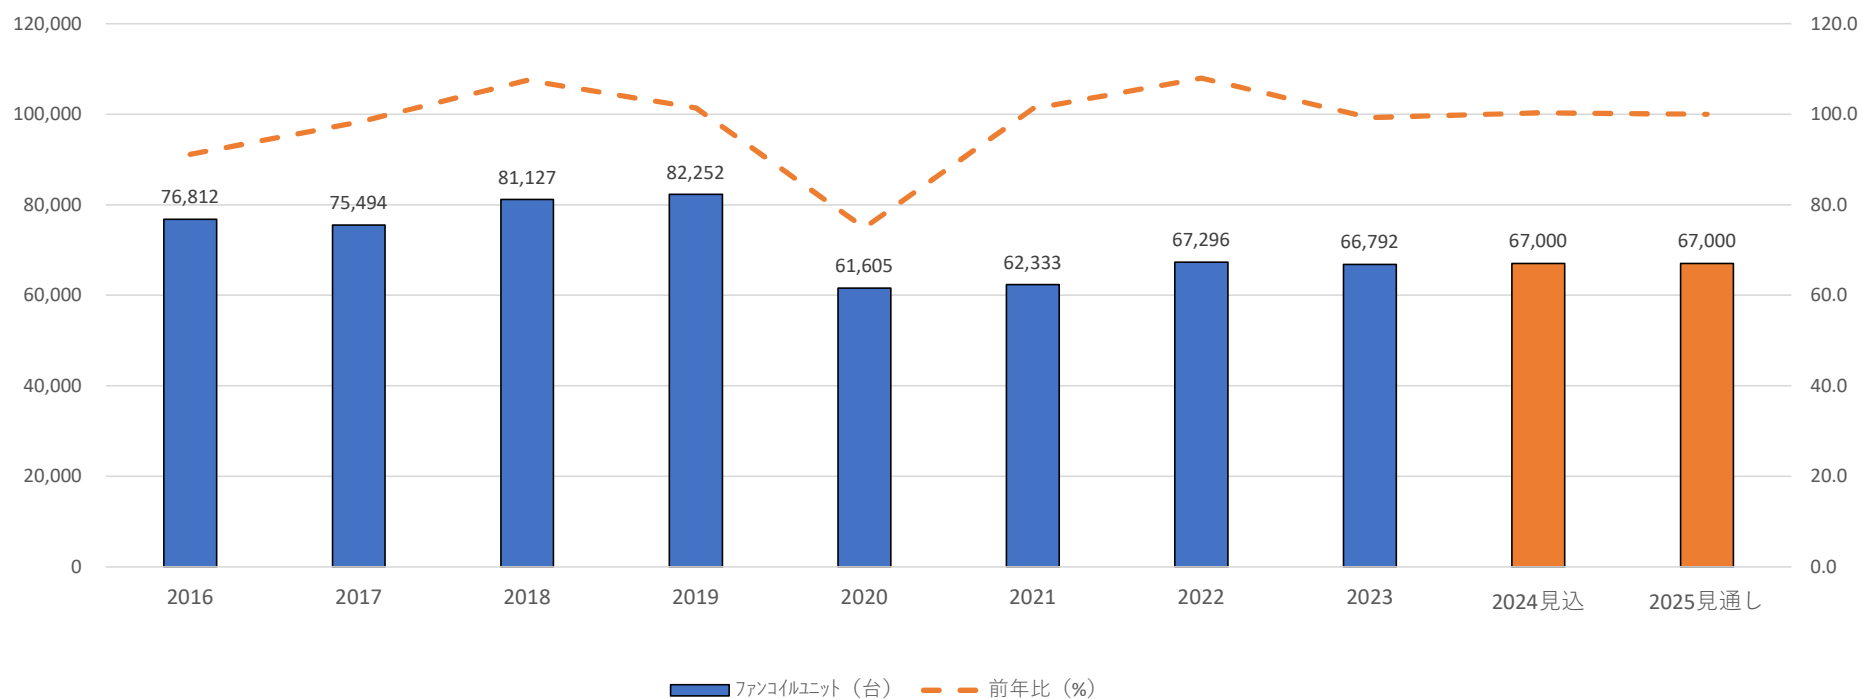


⑩ エアハンドリングユニットの出荷実績・見通しの推移

年 度	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024見込	2025見通し
エアハンドリングユニット(台)	15,954	16,573	17,335	16,155	13,317	13,432	14,373	14,406	15,000	14,700
前年比(%)	87.5	103.9	104.6	93.2	82.4	100.9	107.0	100.2	104.1	98.0

【単位:台】


エアハンドリングユニット

【前年比:%】

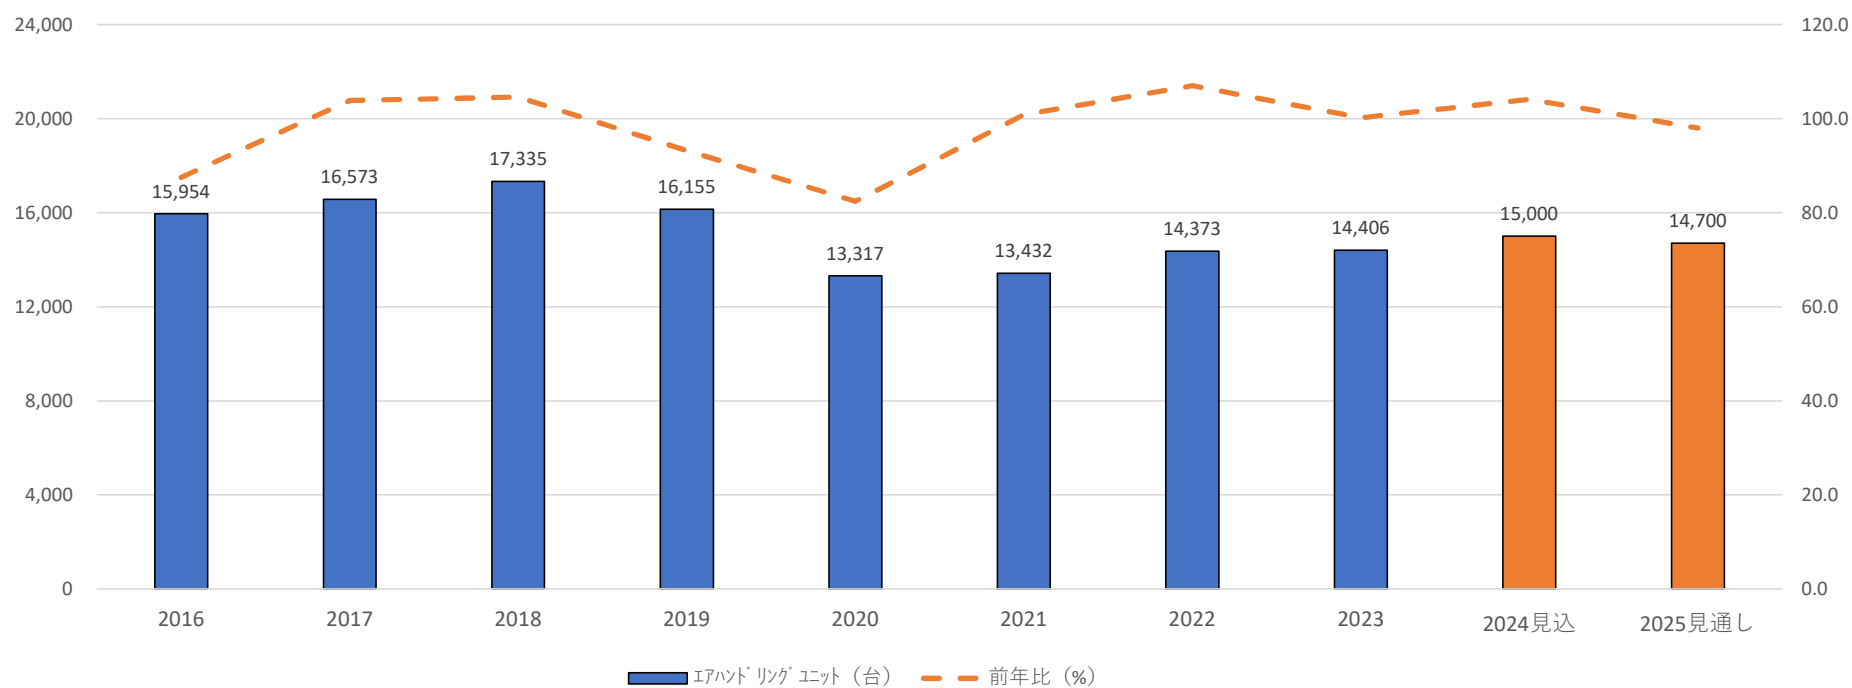

⑪ 全熱交換器の出荷実績・見通しの推移

年 度	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024見込	2025見通し
全熱交換器(台)	109,167	111,326	111,242	117,552	126,871	143,566	139,509	127,321	137,300	129,200
前年比(%)	93.2	102.0	99.9	105.7	107.9	113.2	97.2	91.3	107.8	94.1

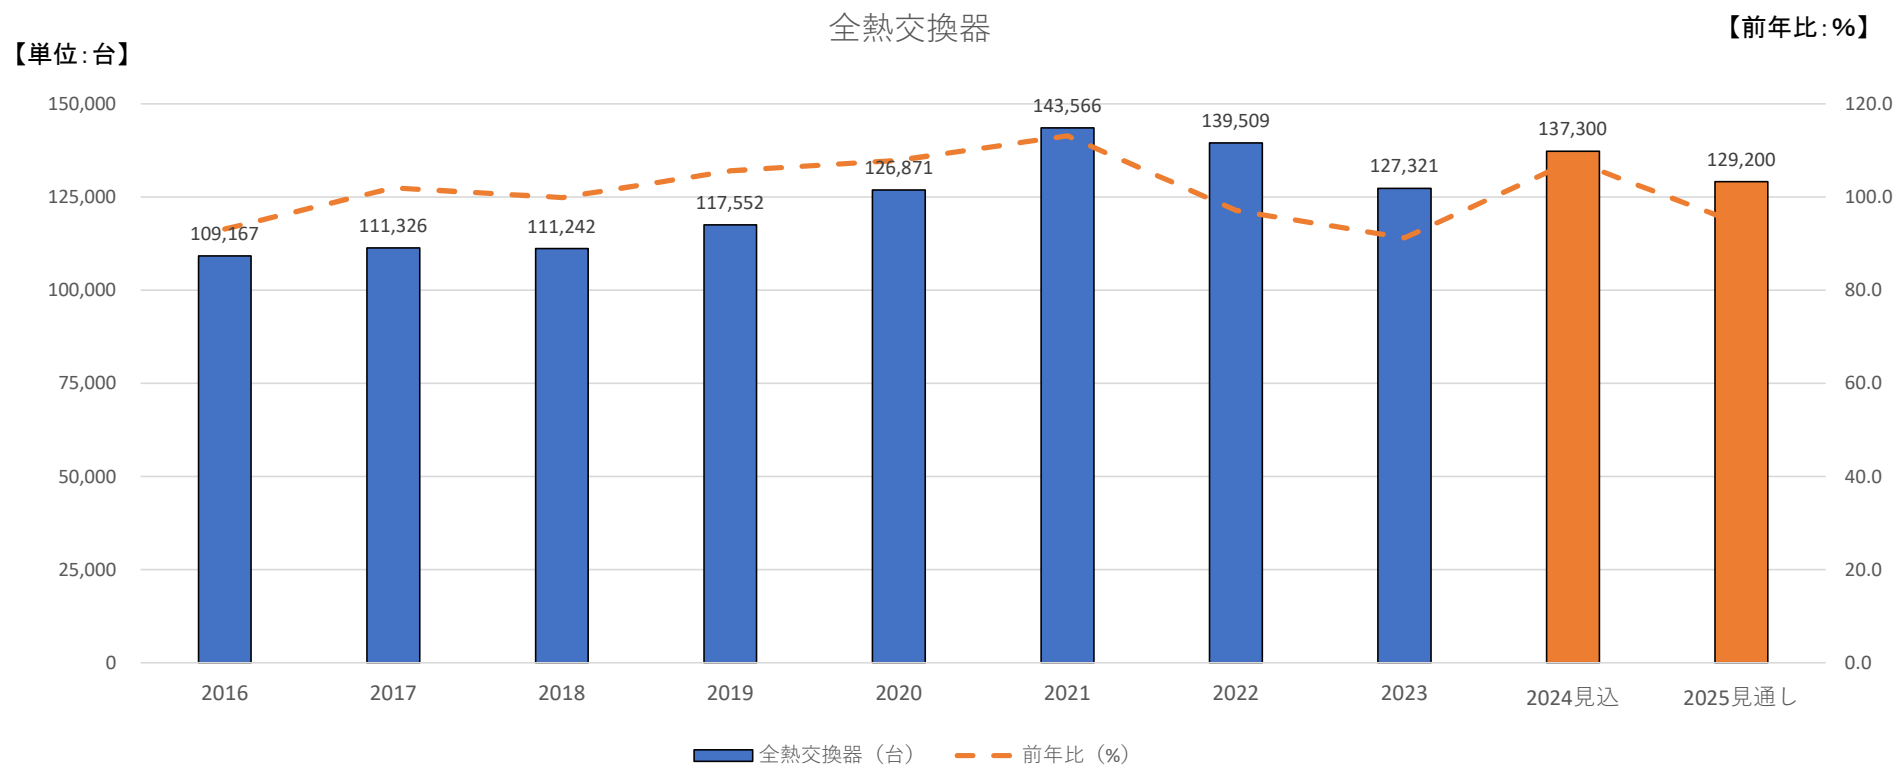


⑫ 冷凍冷蔵ショーケース(内蔵型)の出荷実績・見通しの推移

年 度	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024見込	2025見通し
内蔵ショーケース(台)	184,846	174,190	166,873	163,841	137,937	158,749	143,532	135,660	139,200	141,400
前年比(%)	101.1	94.2	95.8	98.2	84.2	115.1	90.4	94.5	102.6	101.6

【単位:台】

冷凍冷蔵ショーケース（内蔵型）

【前年比: %】

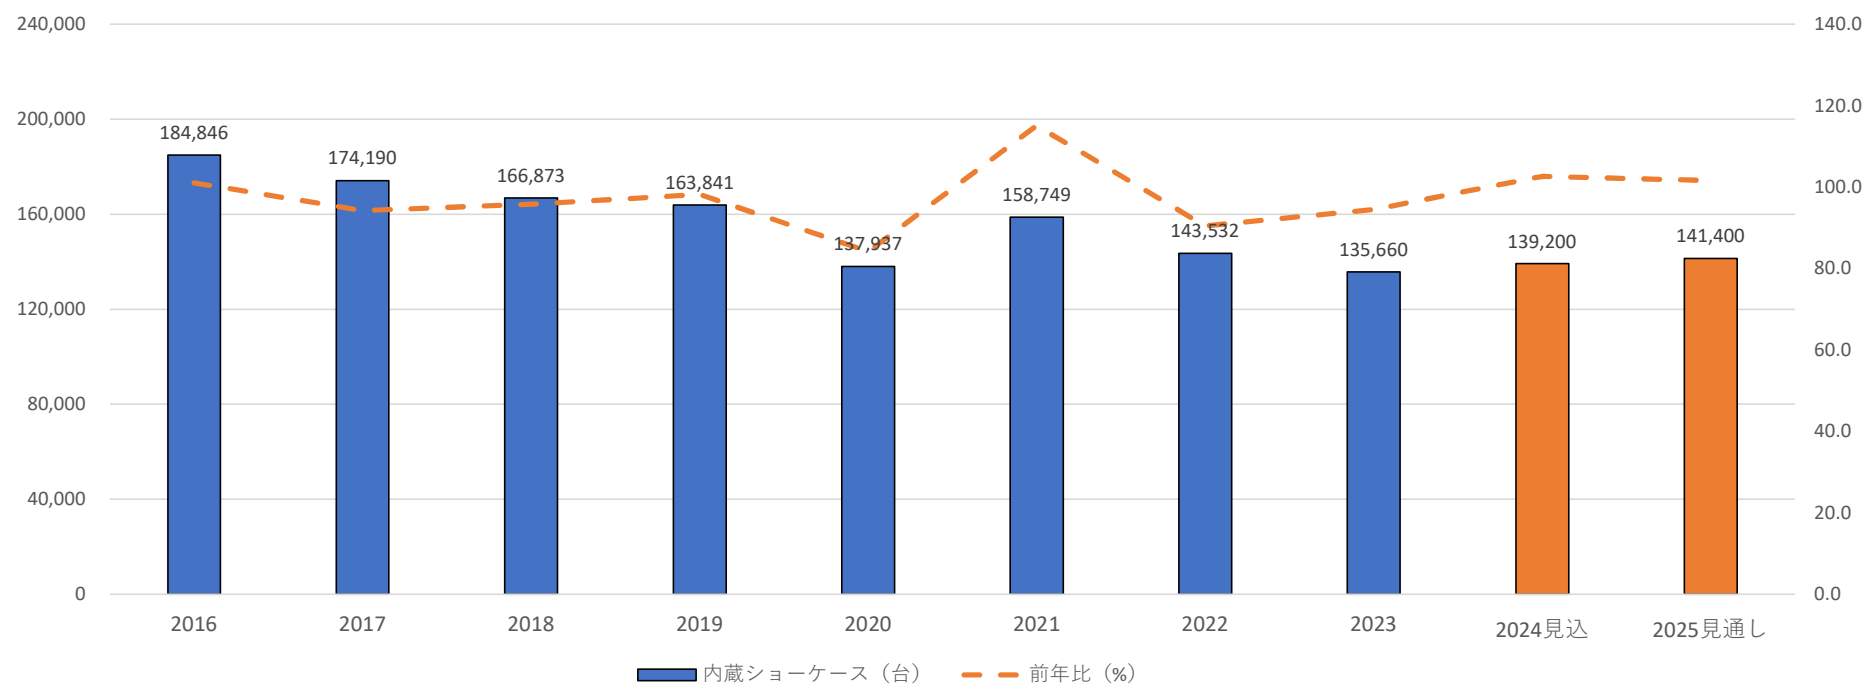


⑬ 冷凍冷蔵ショーケース(別置型)の出荷実績・見通しの推移

年 度	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024見込	2025見通し
別置ショーケース(台)	127,506	127,959	116,773	114,534	104,162	113,703	104,920	109,684	113,900	115,500
前年比(%)	101.8	100.4	91.3	98.1	90.9	109.2	92.3	104.5	103.8	101.4

【単位:台】

冷凍冷蔵ショーケース (別置型)

【前年比: %】

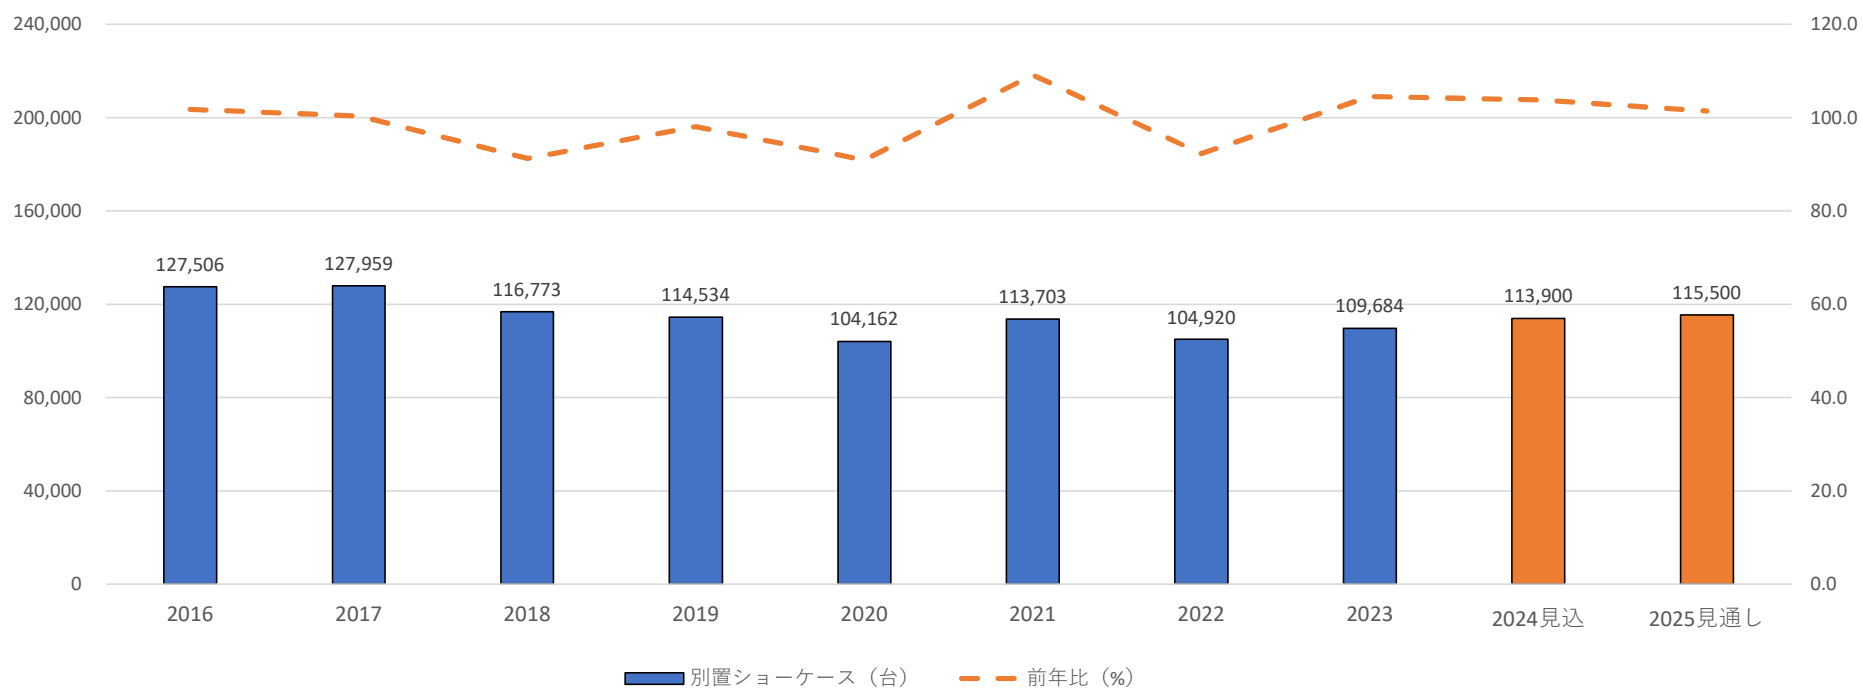


⑭ 輸送用冷凍冷蔵ユニットの出荷実績・見通しの推移

年 度	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024見込	2025見通し
輸送用冷凍冷蔵ユニット(台)	33,001	35,448	35,528	31,956	28,700	26,964	23,090	25,427	26,800	27,800
前年比(%)	110.2	107.4	100.2	89.9	89.8	94.0	85.6	110.1	105.4	103.7

【単位:台】

輸送用冷凍冷蔵ユニット

【前年比:%】

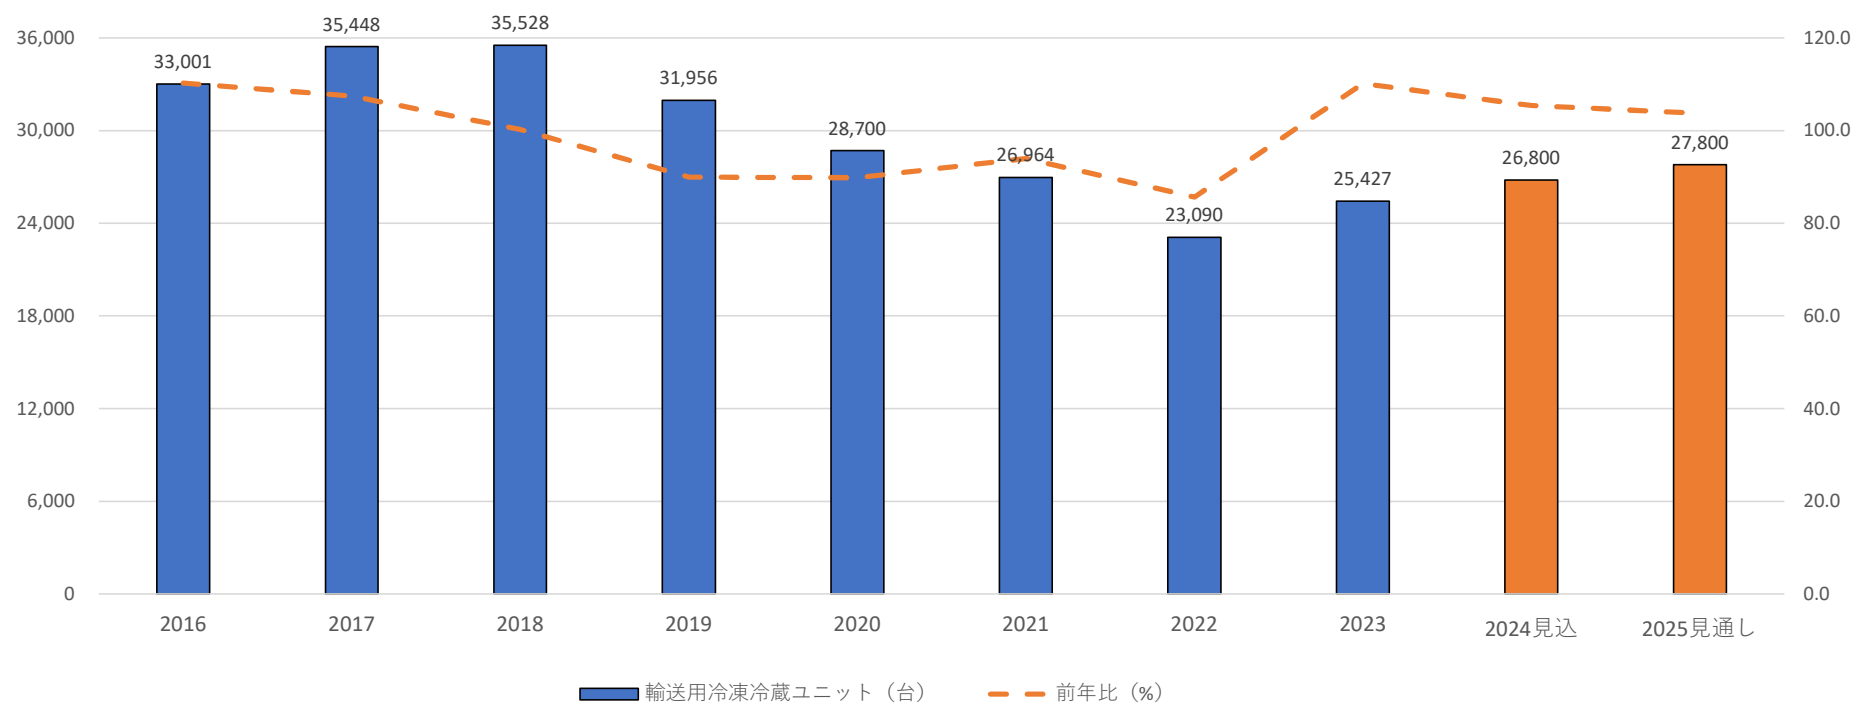


⑮ コンデンシングユニットの出荷実績・見通しの推移

年 度	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024見込	2025見通し
コンデンシングユニット(台)	91,254	93,460	87,217	84,266	74,196	79,938	71,139	62,881	63,500	63,400
全密閉型	47,503	45,553	44,156	42,645	35,934	42,186	35,317	28,963	30,400	30,600
半密閉型	43,751	47,907	43,061	41,621	38,262	37,752	35,822	33,918	33,100	32,800
前年比(%)	98.3	102.4	93.3	96.6	88.0	107.7	89.0	88.4	101.0	99.8

【単位:台】

コンデンシングユニット

【前年比:%】

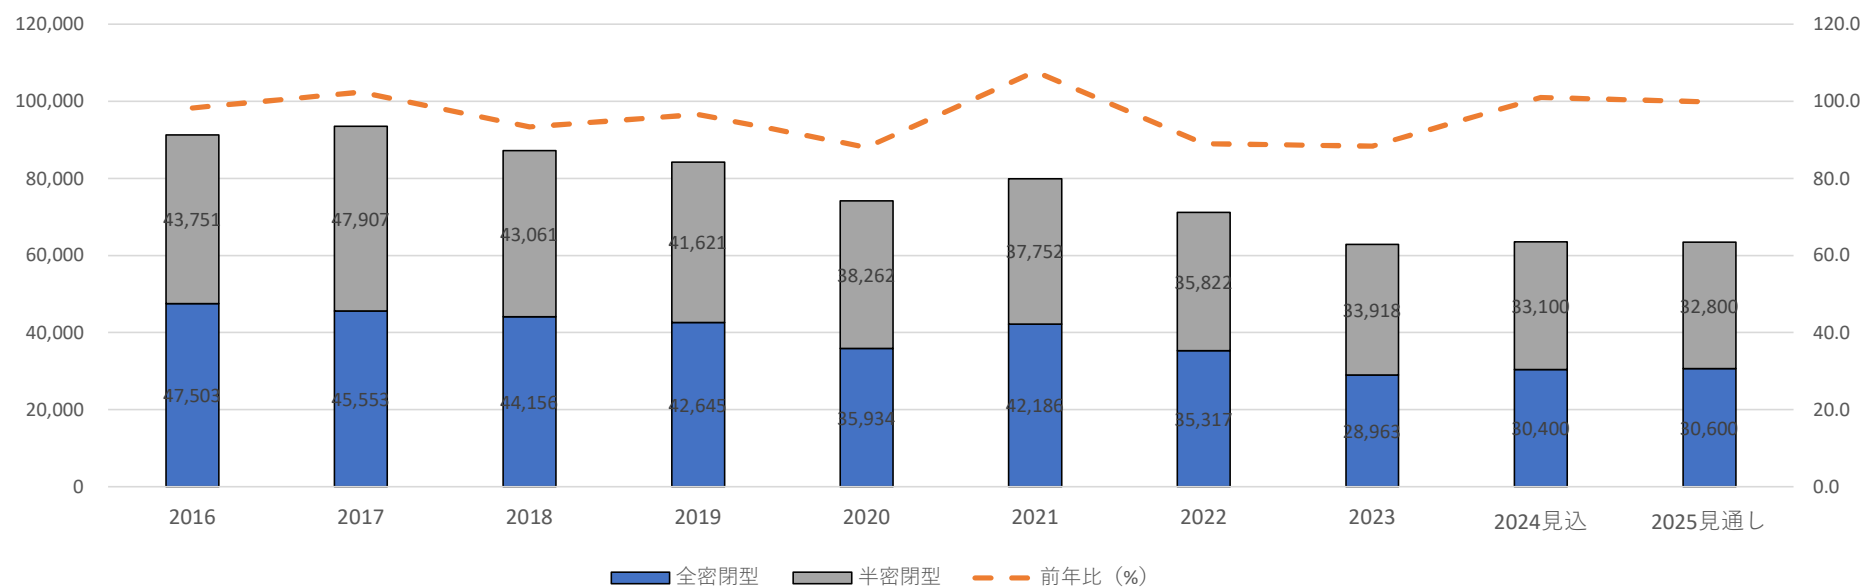

⑩ 業務用冷凍冷蔵庫の出荷実績・見通しの推移

年 度	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024見込	2025見通し
業務用冷凍冷蔵庫(台)	227,610	237,265	229,670	221,167	181,863	200,807	214,088	216,869	222,800	230,300
前年比(%)	104.3	104.2	96.8	96.3	82.2	110.4	106.6	101.3	102.7	103.4

【単位:台】

業務用冷凍冷蔵庫

【前年比:%】

